

4 GENERELLE ELKRAFTANLEGG
411 BÆRESYSTEMER

Henvisning:	Tegningsnr.: Se vedlagt dokumentasjon
Utførelse:	I garasjeanlegg og næringslokaler er det montert galvaniserte kabelstiger. Kabelbanene er jordnet ihht. gjeldende forskrifter og normer.
Driftsinstruks:	Kabelstiger er dimensjonert for noe utvidelse.
Vedlikehold:	Det kreves normalt ingen spesielle tiltak for vedlikehold av kabelstiger.

411.4 BRANNTETTING

Branntetting er utført av Kruse Smith AS, som leverer egen instruks.

Gjelder alle gjennomføringer



ET MEGET FLEKSIBELT SYSTEM FOR LYNRASKT FESTE AV
KABLER, KANALER, BOKSER OG RØR PÅ MUR OG BETONG

SH



SAMLEHOLDER FOR KABLER

Samleholderen har en enkel låseknast som lett kan
åpnes/lukkes fra undersiden.

EC rørklammer kan klipses på i underkant SH,
for montasje av rør.

DIMENSJONER:

El.nr.	Type	Farge	Pakning
1323158	SH 15 enkel	Grå	10/400
1323159	SH 30 dobbel	Grå	10/200

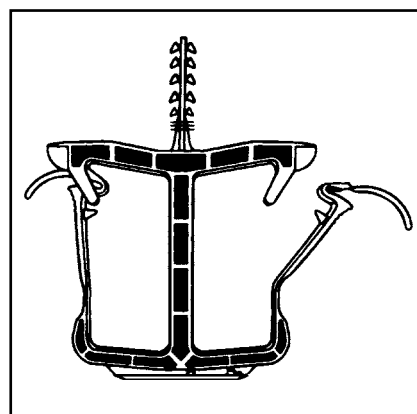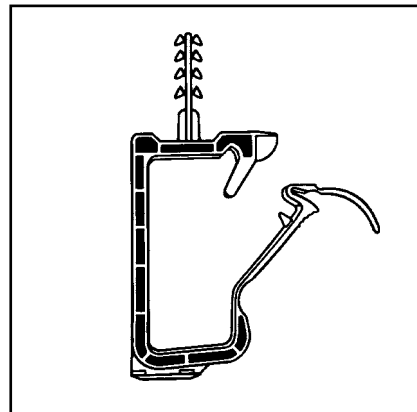

TEKNISKE DATA:

Produsert av Polyamid, er UV-stabiliserte, halogenfrie og korrosjonsfrie.

Uttrekkskraft på opptil 40 kg.

Tåler temperaturer fra -20 til +85°C.

Det benyttes kun en borstørrelse til alle festetyper: 6 mm.



KABELSTIGESYSTEM CABLE LADDER SYSTEM Type LOE



Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best!



PRODUKT- INFORMASJON

Øglaend System tilbyr opphengssystemer tilpasset alle faggrupper, kabelstiger, kabelbaner, koblingsboksstativ, rørklammer, kabelklammer (trefoil cleats), varmekabler, styringssystemer m.m.

Har du spørsmål?
Vennligst ta kontakt.

Firmapresentasjon
Company presentation


Last ned siste versjon av våre produktkataloger fra:

Download our latest version of product catalogues from: www.oglaend-system.com

PRODUCT INFORMATION


Oglaend System offer a broad range of cable support systems for all applications, e.g. cable ladders, cable trays, junction box racks, tubing clamps, cable cleats, heating cables, control systems etc.

If you need further information,
please do not hesitate to contact us!

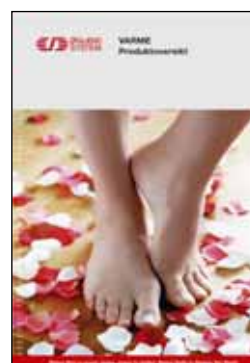

Type LOE-55 for lette og medium installasjoner for light and medium installations

Vangehøyde 55 mm
Height of side piece 55 mm

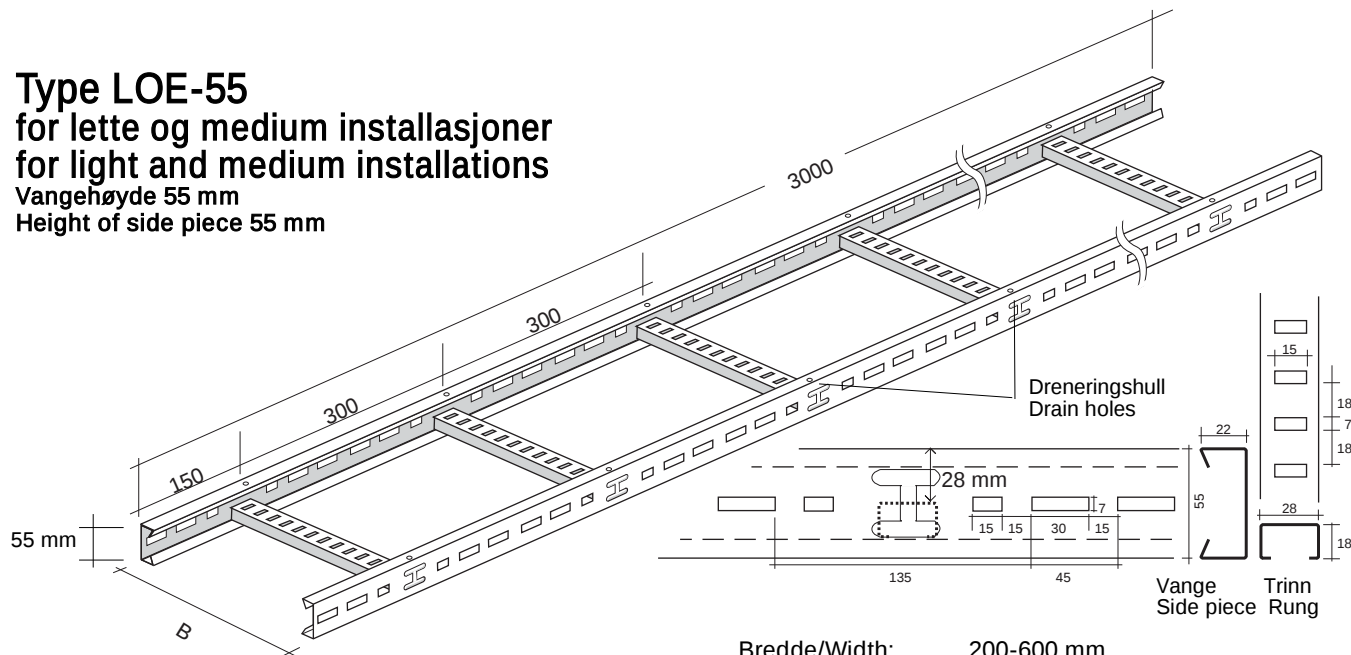

Bredde/Width: 200-600 mm
Lengde/Length: 3 m
På forespørsel /
On request: Epoxy coated and special treatment.

Material thickness:
PG = 1mm material

LOE-55 stiger Medium belastning LOE-55 Ladders Medium duty

Type angir vangehøyde og stigebredde.
Type states height of side piece and ladder width.

Type	PG Art. no.	Weight PG Kg/m
LOE-55-200	1371500	2,0
LOE-55-300	1371501	2,2
LOE-55-400	1371502	2,3
LOE-55-500	1371503	2,5
LOE-55-600	1371504	2,7

Oppfyller EL-AMA 98 - tung kabelstige

Material thickness:
HDG = 1,25mm material
SS = 1mm material

LOE-55 stiger Medium belastning LOE-55 Ladders Medium duty

Type angir vangehøyde og stigebredde.
Type states height of side piece and ladder width.

Type	HDG Art. no.	SS Art. no.	Weight HDG / SS kg/m	
LOE-55-200	1371511	1372330	2,7	2,2
LOE-55-300	1371512	1372331	3,0	2,4
LOE-55-400	1371513	1372332	3,2	2,6
LOE-55-500	1371514	1372333	3,5	2,8
LOE-55-600	1371515	1372334	3,8	3,4

Oppfyller EL-AMA 98 - tung kabelstige

BELASTNINGSDATA LOE-55.

Lasteevne pr. m: Tabellen viser maksimalt tillatt belastning ved 1 og 1,25 mm materialtykkelse, inkludert sikkerhetsfaktor 1,7. Testprosedyren betinger at lengden på endespennet reduseres til 3/4 av supportavstanden.

LOAD DATA LOE-55.

Capacity per m: The table shows maximum allowed safe working load with 1 and 1,25 mm material thickness, including a safety factor of 1,7. According to the test procedure the length of the end span must be reduced to 3/4 of the support spacing.

Opphengsavgst. Support spacing	LOE-55* PG kg/m	LOE-55* HDG kg/m	LOE-55* SS kg/m
2,0 m	132	176	128
3,0 m	67	97	67
4,0 m	31	25	31

*) SWL: Safe Working Load

Alle tester er utført i henhold til IEC 61537
All tests are according to IEC 61537.

412 JORDINGSSYSTEMER

Henvisning:	Se vedlagte tegninger
Utførelse:	Ringjord lagt rundt deler av bygget Hovedjordskinne er montert i Hovedtavle
Vedlikehold:	Jordingsanlegget krever normalt ingen spesielle tiltak for vedlikehold.
Feilsøking:	Ved feilsøking på jordingsnettet kontaktes elektroinstallatør.