


Signaturforklaring:

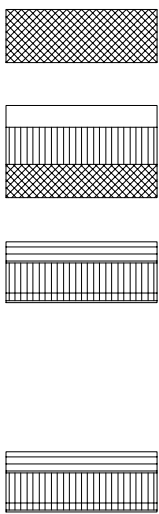


231.1 - Kjellertervegg, type 1
Betong iht. ing. proj.

231.2 - Kjellertervegg, Type 2
Betong iht. ing. proj.
Isolering
Fasadekleining - Type 1, Sje

232.1 - Yttervegg, Type 1
Gips
Stender/isolasjon
Stender/isolasjon
Gips
Sløyfer/Lekter
Fasadekleining - Type 1, Sje

232.2 - Yttervegg, Type 2
Oppbygging som 232.1 - yttervegg, Type 1.
Fasadekleining - Type 2, By



261.1 - Tak
Kledning i faldretning

281.1 - Innvendig trapp i trapprom, Type 1

281.2 - Innvendig trapp i leilighet, Type 2

284.1 - Svalgang

287.1 - Rækkverk, Type 1

287.2 - Rækkverk ved trapp, Type 2

NOTE:
GENERELLT TILGJENGELIGHET:
Prosjektet er utformet og prosjektert etter gjeldende reguleringsbetssemmler (Reguleringsplan for Sinskjær felt B(9) og TEK 97, jfr. TEK 10 § 17.2. Avskart og avskart med Slavenger kommune mal 2011

GENERELT FELLESAREAL:
Trapperom 111 (følger trappeløpmet: 1 inntre + 2 optrein + 620 + 20 mm)
Tilgjengelig utforming iht. TEK 97:
Ved inngangsparti plasseres porttellet og glassfelt markeres visuelt for at unngå sammenstøt
Hvis innvifri adgang
Snusirkel indikerer tilgjengelig.

GENERELT LEILIGHETER:
Snusirkel indikerer tilgjengelig.
Dører:
Generelt henvises det til dørskjema. Inngangsdør min. 10M

Vinduer:
Generelt henvises det til vinduskjema.
Skyvepartier har innvendig rekkverk
Vinduer som brukes som rammingsvei oppfyller minimums mål og summen.


Der utførers innvendig rekkverk ved alle skyvepartier, trappereser, hense etc. iht. TEK10.

NB!

Våtrom:
Høydeforskjell mellom membran ved døråpning og slukst skal være minst 25 mm.
Fall på minst 1:50 i nedslagsfelt.
Fall på minst 1:100 i resten av rommet.
Nedslagsfeltet for dusjen regnes å være hele det areal som er i avstand på 0,8 m eller mindre fra dusjhode eller sluk.

Tegn. nr. 1.111 - 1

Nr	Dato	Beskrivelse	Utført av
E	22.10.2013	Kundeendring Leil. H0102-27B - Foldevegg og eikespiller utgår	JBL
D	27.08.2013	Ny påføring mot betongvegg	RKL
C	02.07.2013	Rev C_B1: Målgivning, nedforet himling	RKL
B	26.06.2013	Rev B_B1: Endring av himlingshøyde. Endring der H0301 Bygg 1. dB på vinduer. Høyder på indv. døre	RKL
A	14.06.2013	Div. endringer Bygg 1: Nye vindusmål, INSP, luker, elementvegge, fjernelse av eikespiller, koffertloft	RKL
O	25.04.2013	Arbeidstegninger Bygg 1	RKL

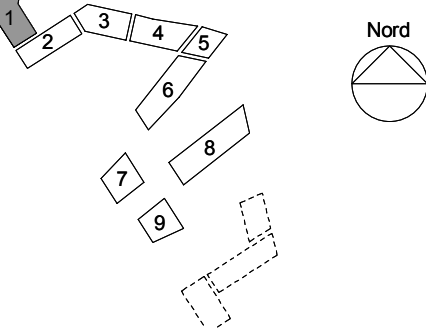

SIRISKJÆR

Detailprosjekt

Emne: Bygg 1 - 01

Utf.: RKL Kontroll: RKL/LAB Godkj.: AL

Gnr.: 54
Bnr.: 1060
Saksnr.: 2006117

Tegn. nr. 1.111 - 1 E
Dato: 28.05.2013 Mål: 1:50

ARKITEKT:

KRAFTVERK AS
Lervigveien 25
4014 STAVANGER
Tlf.: 930 333 39
Mail: post@kraftverk.no

INGENIØR:

Dimension AS
Oslo Norge AS
Hellevik VVS
Stavanger Installasjon AS
Brann
Lyd

BYGGERE:

Siriskjær Utbygging AS
Oslo Norge AS
Vassbotnen 1
4313 Sandnes
Postboks 8068, 4068 Stavanger
Telefon: 51 44 42 00
Telefax: 51 44 42 01
Mail: May.Elin.Sola@kruse-smith.no

KRAFTVERK AS

SIRISKJÆR UTBYGGING AS

Signaturforklaring:




231.1 - Kjelleryttervegg, type 1
Betong iht. ing. proj.




231.2 - Kjelleryttervegg, Type 2
Betong iht. ing. proj.
Isolering
Fasadekleining - Type 1, Sjø




232.1 - Yttervegg, Type 1
Gips
Stender/isolasjon
Stender/isolasjon
Gips
Sløyfer/Lekter
Fasadekleining - Type 1, Sjø



232.2 - Yttervegg, Type 2
Oppbygning som 232.1 - yttervegg, Type 1.
Fasadekleining - Type 2, By



234.1 - Skyveparti fra gulv, 2 fag
Varierende størrelse.
Innvendig rekkverk, høyde 1.2 m fra gulv - Personikkerhet.
Barnesikring.



234.2 - Skyveparti fra gulv, 3 fag
Varierende størrelse.
Innvendig rekkverk, høyde 1.2 m fra gulv - Personikkerhet.
Barnesikring.



234.3 - Utvendig vindu fra brystning, 1 fag
Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring - Personikkerhet.
X = hengsel side for dreiefunksjon



234.4 - Utvendig vindu fra brystning, 2 fag
Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring - Personikkerhet glass til gulv
X = hengsel side for dreiefunksjon



234.5 - Utvendig vindu fra gulv, 1 fag
Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring - Personikkerhet glass til gulv.
X = hengsel side for dreiefunksjon



234.6 - Utvendig vindu fra gulv, 2 fag
Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring - Personikkerhet glass til gulv
X = hengsel side for dreiefunksjon



234.7 - Utvendig vindu fra gulv, 3 fag
Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring - Personikkerhet glass til gulv
X = hengsel side for dreiefunksjon



241.1 - 241.4 Innervegg
Betong iht. ing. proj.



Type 1.1 - 1.3 Innervegg
Gips
Stender
Gips




Type 2.1 - 2.3 Innervegg, Bad
Gips
Stender
Gips
Flis



Type 2.4 Innervegg, Bad
Flis
Gips
Stender
Gips
Flis




Type 3.1 - 3.5 Innervegg, Sjøkt
Gips/Flis
Stender



Type 4.1 - 4.3 Innervegg, Påførings
Gips
Stender/isolasjon



Type 5.1
Elementvegg (Eller monteres)
Flise
Elementplate
Flise



243.1 - Innervegg
Foldevegg, glass



261.1 - Tak
Kledning i faldretning



281.1 - Innvendig trapp i trapprom,
Type 1



281.2 - Innvendig trapp i leilighet,
Type 2

284.1 - Svalgang

287.1 - Rekkverk, Type 1

287.2 - Rekkverk ved trapp, Type 2

NOTE:

GENERELLT TILGJENGELIGHET:
Prosjektet er utformet og prosjektert
etter gjeldende
reguleringstetsemmer
(Reguleringsplan for Siriskjær felt
BK9) og TEK 97, jfr. TEK 10 § 17.2.
Avklart og avtalt med Stavanger
kommune mai 2011

GENERELLT FELLESAREAL:

Trapperom Tr1 (følger trappetformet: 1
imtrin + 2 opptinn + 620 + 20 mm)
Tilgjengelig utforming iht. TEK 97:
Ved inngangsparti plasseres
porttelefon og glassfelt markeres
visuelt for å unngå sammenstøt
Hesnivåfri adgang
Snusikrikl indikerer tilgjengelighet.

GENERELLT LEILIGHETER:

Snusikrikl indikerer tilgjengelighet.
Dører:
Generelt henvises det til dørskjema.
Inngangsdører min. 10M

Vinduer:

Generelt henvises det til
vinduskjema.
Skyvepartier har innvendig rekkverk
Vinduer som brukes som
remningsvei opfylder minimums mål
og summen.


Der utføres innvendig rekkverk ved
alle skyvepartier, trappereposier,
høse etc. iht. TEK10.

NB!

Våtrom:
Høydeforskjell mellom membran ved
døråpning og sluket skal være minst
25 mm.
Fall på minst 1:50 i nedslagsfelt.
Fall på minst 1:100 i resten av
rommet.
Nedslagsfeltet for dusjen regnes å
være hele det arealet som er i
avstand på 0,8 m eller mindre fra
dusjhode eller sluk.

Tegn. nr. 1.111 - 2

Nr	Dato	Beskrivelse	Utført av
E	11.09.2013	Ekstra påføringer	RKL
D	27.08.2013	Ny påføring mot betongvegg	RKL
C	02.07.2013	Rev C_B1: Målgivning, nedføret himling	RKL
B	28.06.2013	Rev B_B1: Endring av himlingshøyde. Endring der H0301 Bygg 1. dB på vinduer. Høyder på indv. døre	RKL
A	14.06.2013	Div. endringer Bygg 1: Nye vindusmål, INSP, luker, elementvegge, fjernelse av eikespiller, koffertloft	RKL
O	25.04.2013	Arbeidstegninger Bygg 1	RKL

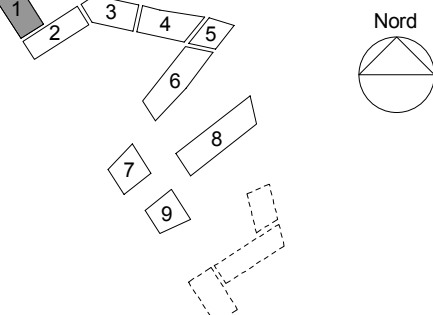

SIRISKJÆR

Detailprosjekt

Emne: Bygg 1 - 02

Utf.: RKL Kontroll: RKL/LAB Godkj.: AL

ARKITEKT:

KRAFTVÆRK AS
Lervigveien 25
4014 STAVANGER
Tlf.: 930 333 39
Mail: post@kraftvark.no

INGENIØR:

Dimension AS
Oslo/Kruse Smith Entreprenør AS
Vassbotnen 1
4313 Sandnes
Stavanger Installasjon AS
Sweco
Lyd

BYGGERE:

Siriskjær Utbygging AS
Oslo/Kruse Smith Entreprenør AS
Vassbotnen 1
4313 Sandnes
Postboks 8088, 4068 Stavanger
Telefon: 51 44 42 00
Telefax: 51 44 42 01
Mail: May.Elin.Sola@kruse-smith.no


Tegn. nr. 1.111 - 2 E

Dato: 28.05.2013 Mål: 1:50

KRAFTVÆRK AS

SIRISKJÆR UTBYGGING AS

Signaturforklaring:

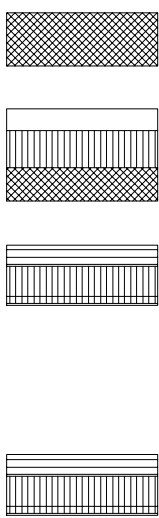

- 231.1 - Kjelleryttervegg, type 1**
Betong iht. ing. proj.
- 231.2 - Kjelleryttervegg, Type 2**
Betong iht. ing. proj.
Isolering
Fasadekledning - Type 1, Sje
- 232.1 - Yttervegg, Type 1**
Gips
Stender/Isolasjon
Stender/Isolasjon
Gips
Sløyfer/Lekter
Fasadekledning - Type 1, Sje
- 232.2 - Yttervegg, Type 2**
Oppbygging som 232.1 - yttervegg, Type 1.
Fasadekledning - Type 2, By
- 234.1 - Skyveparti fra gulv, 2 fag**
Varierende størrelse.
Innvendig rekkverk, høyde 1,2 m fra gulv - Personikkerhet.
Barnesking.
- 234.2 - Skyveparti fra gulv, 3 fag**
Varierende størrelse.
Innvendig rekkverk, høyde 1,2 m fra gulv - Personikkerhet.
Barnesking.
- 234.3 - Utvendig vindu fra brystning, 1 fag**
Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesking - Personikkerhet.
X = hengsel side for dreiefunktion
- 234.4 - Utvendig vindu fra brystning, 2 fag**
Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesking - Personikkerhet glass til gulv
X = hengsel side for dreiefunktion
- 234.5 - Utvendig vindu fra gulv, 1 fag**
Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesking - Personikkerhet glass til gulv.
X = hengsel side for dreiefunktion
- 234.6 - Utvendig vindu fra gulv, 2 fag**
Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesking - Personikkerhet glass til gulv
X = hengsel side for dreiefunktion
- 234.7 - Utvendig vindu fra gulv, 3 fag**
Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesking - Personikkerhet glass til gulv
X = hengsel side for dreiefunktion
- 241.1 - 241.4 Innervegg**
Betong iht. ing. proj.
- Type 1.1 - 1.3 Innervegg**
Gips
Stender
Gips
- Type 2.1 - 2.3 Innervegg, Bad**
Gips
Stender
Gips
Flis
- Type 2.4 Innervegg, Bad**
Flis
Gips
Stender
Gips
Flis
- Type 3.1 - 3.5 Innervegg, Sjøkt**
Gips/Flis
Stender
- Type 4.1 - 4.3 Innervegg, Påforings**
Gips
Stender/Isolasjon
- Type 5.1**
Elementvegg (Etter monteres)
Flise
Elementplate
Flise
- 243.1 - Innervegg**
Foldevegg, glass

NOTE:

GENERELLT TILJENGELIGHET:
Prosjektet er utformet og prosjektert etter gjeldende reguleringsbetsmømler (Reguleringsplan for Sinskjæret felt BK9) og TEK 97, jfr. TEK 10 § 17.2. Avkåret og avkåret med Stavanger kommune mal 2011

GENERELT FELLESAREAL:

Trapperom 1.11 (følger trappeløpformet: 1 inntin + 2 optinn + 620 + 20 mm) Tilgjengelig utforming iht. TEK 97: Ved inngangsparti plasseres porttelefon og glassfelt markeres visuelt for at omgås sammenstet Hestnivåfri adgang Snusirkei indikerer tilgjengeligheit.

GENERELT LEILIGHETER:

Snusirkei indikerer tilgjengeligheit. Derer: Generelt henvises det til dørskjema. Inngangsderer min. 10M

Vinduer:

Generelt henvises det til vindusjema. Skyvepartier har innvendig rekkverk Vinduer som brukes som rammingsvei oppfylder minimums mål og summen.


Der utføres innvendig rekkverkk ved alle skyvepartier, trapperesoser, hense etc. iht. TEK10.

NB!

Våtrom: Høydeforskjell mellom membran ved døråpning og skurert skal være minst 25 mm. Fall på minst 1:50 i nedslagsfelt. Fall på minst 1:100 i resten av rommet. Nedslagsfeltet for dusjen regnes å være hele det areal som er i avstand på 0,8 m eller mindre fra dusjhode eller sluk.

Tegn. nr. 1.111 - 3

Nr	Dato	Beskrivelse	Utført av
F	11.10.2013	Fjernet eikespiller i hagestue	JBL
E	11.09.2013	Ekstra påforinger	RKL
D	27.08.2013	Ny påforing mot betongvegg	RKL
C	02.07.2013	Rev C_B1: Målgivning, nedforet himing	RKL
B	28.06.2013	Rev B_B1: Endring av himlingshøyde. Endring der H0301 Bygg 1. dB på vinduer. Høyder på indv. døre	RKL
A	14.06.2013	Div. endringer Bygg 1: Nye vindusmål, INSP, luker, elementvegge, fjernelse av eikespiller, koffertloft	RKL
O	25.04.2013	Arbeidstegninger Bygg 1	RKL

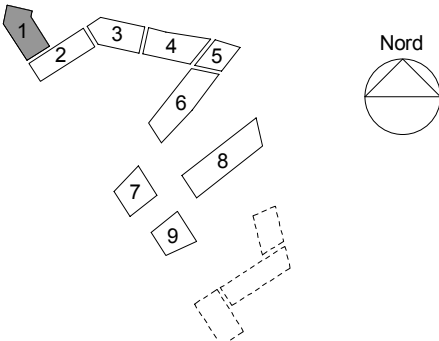

SIRISKJÆR

Detailprosjekt

Emne: Bygg 1 - 03

Utf.: RKL Kontroll: RKL/LAB Godkj.: AL

ARKITEKT:

KRAFTVÆRK AS
Lervigveien 25
4014 STAVANGER
Tlf.: 930 333 39
Mail: post@kraftvark.no

Gnr.: 54
Bnr.: 1060
Saksnr.: 2006117

INGENIØR:

RIB Dimension AS
RIV GK NORGE AS
RIR Hellevik VVS
RIE Stavanger Installasjon AS
Brann Sweco
Lyd Sinus

Tegn. nr. 1.111 - 3 F

Dato: 28.05.2013 Mål: 1:50


BYGHERRE:

Siriskjær Utbygging AS
c/o Kruse Smith Entreprenør AS
Vassbotnen 1
4313 Sandnes
Postboks 8088, 4068 Stavanger
Telefon: 51 44 42 00
Telefax: 51 44 42 01
Mail: May.Elin.Sola@kruse-smith.no

KRAFTVÆRK AS

SIRISKJÆR UTBYGGING AS

Signaturforklaring:




231.1 - Kjellertervegg, type 1
Betong iht. ing. proj.



231.2 - Kjellertervegg, Type 2
Betong iht. ing. proj.
Isolering
Fasadekleddning - Type 1, Sje




232.1 - Yttervegg, Type 1
Gips
Stender/Isolasjon
Stender/Isolasjon
Gulvgips
Sløyfer/Lekter
Fasadekleddning - Type 1, Sje



232.2 - Yttervegg, Type 2
Oppbygging som 232.1 - yttervegg, Type 1.
Fasadekleddning - Type 2, By



234.1 - Skyveparti fra gulv, 2 fag
Varierende størrelse.
Innvendig rekkverk, høyde 1,2 m fra gulv - Personikkerhet.
Barnesikring.




234.2 - Skyveparti fra gulv, 3 fag
Varierende størrelse.
Innvendig rekkverk, høyde 1,2 m fra gulv - Personikkerhet.
Barnesikring.



234.3 - Utvendig vindu fra brystning, 1 fag
Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring - Personikkerhet.
X = hengsel side for dreiefunksjon



234.4 - Utvendig vindu fra brystning, 2 fag
Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring - Personikkerhet.
X = hengsel side for dreiefunksjon



234.5 - Utvendig vindu fra gulv, 1 fag
Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring - Personikkerhet.
X = hengsel side for dreiefunksjon



234.6 - Utvendig vindu fra gulv, 2 fag
Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring - Personikkerhet.
X = hengsel side for dreiefunksjon



234.7 - Utvendig vindu fra gulv, 3 fag
Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring - Personikkerhet.
X = hengsel side for dreiefunksjon



241.1 - 241.4 Innervegg
Betong iht. ing. proj.



Type 1.1 - 1.3 Innervegg
Gips
Stender
Gips



Type 2.1 - 2.3 Innervegg, Bad
Gips
Stender
Gips
Flis



Type 2.4 Innervegg, Bad
Flis
Gips
Stender
Gips
Flis



Type 3.1 - 3.5 Innervegg, Sjøkt
Gips/Flis
Stender



Type 4.1 - 4.3 Innervegg, Påførings
Gips
Stender/Isolasjon



Type 5.1
Elementvegg (Etter monteres)
Flise
Elementplate
Flise



243.1 - Innervegg
Foldvegg, glass



261.1 - Tak
Kledning i faldretning

281.1 - Innvendig trapp i trapprom, Type 1

281.2 - Innvendig trapp i leilighet, Type 2

284.1 - Svalgang

287.1 - Rekkverk, Type 1

287.2 - Rekkverk ved trapp, Type 2

NOTE:

GENERELLT TILGJENGELIGHET:
Prosjektet er utformet og prosjektert etter gjeldende reguleringsbetssemelser (Reguleringsplan for Sinskjøret felt BK9) og TEK 97, jfr. TEK 10 § 17.2. Avskart og avskart med Slavanger kommune mai 2011

GENERELT FELLESAREAL:
Trapperom 111 (følger trappeløpmet: 1 inntrekk + 2 opptrinn + 620 + 1, 20 mm) Tilgjengelig utforming iht. TEK 97: Ved inngangsparti plasseres porttelefon og glassfelt markeres visuelt for at unngå sammenstøt Heisnivåfri adgang Snusirke indikerer tilgjengelighet.

GENERELT LEILIGHETER:
Snusirke indikerer tilgjengelighet. Dører: Generelt henvises det til dørskjema. Inngangsdører min. 10M

Vinduer: Generelt henvises det til vinduschema. Skyvepartier har innvendig rekkverk Vinduer som brukes som ramningsvei opplyder minimums mål og summen.


Der utførers innvendig rekkverk ved alle skyvepartier, trappereposser, hems etc. iht. TEK10.

NB!

Våtrom:
Høydeforskjell mellom membran ved døråpning og skliert skal være minst 25 mm. Fall på minst 1:50 i nedslagsfelt. Fall på minst 1:100 i resten av rommet. Nedslagsfeltet for dusjen regnes å være hele det areal som er i avstand på 0,8 m eller mindre fra dusjhode eller sluk.

Tegn. nr. 1.111 - 4

Nr	Dato	Beskrivelse	Utført av
E	11.10.2013	Fjernet eikespiller i hagestue	JBL
D	11.09.2013	Ekstra påføringer	RKL
C	02.07.2013	Rev C_B1: Målgivning, nedforet himling	RKL
B	28.06.2013	Rev B_B1: Endring av himlingshøyde. Endring der H0301 Bygg 1. dB på vinduer. Høyder på indv. døre	RKL
A	14.06.2013	Div. endringer Bygg 1: Nye vindusmål, INSP, luker, elementvegger, fjernelse av eikespiller, koffertloft	RKL
O	25.04.2013	Arbeidstegninger Bygg 1	RKL

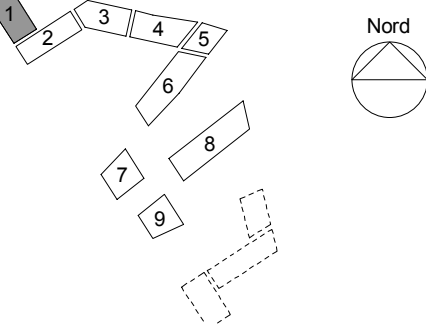

SIRISKJÆR

Detailprosjekt

Emne: Bygg 1 - 04
Utf.: RKL Kontroll: RKL/LAB Godkj.: AL
Gnr.: 54 Bnr.: 1060 Saksnr.: 2006117
Tegn. nr. 1.111 - 4 E
Dato: 28.05.2013 Mål: 1:50

ARKITEKT: KRAFTVÆRK AS
Lervigveien 25
4014 STAVANGER
Tlf.: 930 333 39
Mail: post@kraftverk.no

INGENIØR: RIB Dimension AS
RIV GK NORGE AS
RIR Hellevik VVS
RIE Stavanger Installasjon AS
Brann Sweco
Lyd Sinus

BYGGERE: Siriskjær Utbygging AS
c/o Kruse Smith Entreprenør AS
Vassbotnen 1,
4313 Sandnes
Postboks 8068, 4068 Stavanger
Telefon: 51 44 42 00
Telefax: 51 44 42 01
Mail: May.Elin.Sola@kruse-smith.no

KRAFTVÆRK AS

SIRISKJÆR UTBYGGING AS

231.2 - Kjelleryttervegg, Type 2
 Betong iht. ing. proj.
 Isolering
 Fasadekledning - Type 1, Sjø

Gu-gips
Sløyfer/Lekter
Fasadekledning - Type 1, Sjø

232.2 - Yttervegg, Type 2
Oppbygning som 232.1 - yttervegg, Type 1
Fasadeledning - Type 2, By

234.1 - Skyveparti fra gulv, 2 fag
Varierende størrelse.
Innvendig rekkverk, høyde 1,2 m fra gulv - Personssikkerhet
Barnesikring.

234.2 - Skyveparti fra gulv, 3 fag
Varierende størrelse.
Innvendig rekkverk, høyde 1,2 m fra gulv - Personssikkerhet
Barnesikring.

234.3 - Utvendig vindu fra brystning, 1 fag
 Varierende størrelse.
 Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
 Barnesikring - Personssikkerhet.
 X = hengsel side for dreiefunksjon

234.4 - Utvendig vindu fra brystning, 2 fas
 Varierende størrelse.
 Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
 Barnesikring - Personssikkerhets glass til gulv.
 X = hengsel side for dreiefunksjon

234.5 - Utvendig vindu fra gulv, 1 fag
 Varierende størrelse.
 Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
 Barnesikring - Personssikkerhets glass til gulv
 X = hengsel side for dreiefunksjon

234.6 - Utvendig vindu fra gulv, 2 fag
 Varierende størrelse.
 Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv
 Barnesikring - Personsikkerhets glass til gulv
 X = hengsel side for dreifunksjon

234.7 - Utvendig vindu fra gulv, 3 fag
 Varierende størrelse.
 Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv
 Baresikring - Personssikkerhets glass til gulv
 X = hengsel side for dreifunksjon

241.1 - 241.4 Innervegg
Betong iht. ing. proj.

Type 1.1 - 1.3 Innervegg
Gips
Stender
Gips

Type 2.1 - 2.3 Innervegg, Bad

deråpning og slukstrut skal være minst 25 mm.

Fall på minst 1:50 i nedslagsfelt.

Fall på minst 1:100 i resten av rommet.

Nedslagsfeltet for dusjen regnes å være hele det arealet som er i avstand på 0,8 m eller mindre fra dusjhode eller sluk.

Gips
Stender
Gips
Flis

Type 2.4 Innervegg, Bad
Flis
Gips

Stender
Gips
Flis

Type 3.1 - 3.5 Innervegg, Sjak
Gips/Fliis
Stender

Type 4.1 - 4.3 Innervegg, Påforings
Gips
Stender/Isolasjon

Type 5.1
Elementvegg (Etter monteres)
Flise
Elementplate
Flise

243.1 - Innervegg
Foldevegg, glass

GENERELLT TILGJENGELIGHET:
Prosjektet er utformet og prosjektert etter gjeldende
reguleringsbetssemelser
(Reguleringsplan for Siriskjeret felt
BK9) og TEK 97, jfr TEK 10 § 17.2.
Avklart og avtalt med Stavanger
kommune mai 2011

GENERELLT FELLESAREAL:
 Trapperom Tr1 (følger trappeformel:
 $\text{intrinsic} + 2 \text{ opptrinn} = 620 \pm 20 \text{ mm}$)
 Tilgjengelig utforming iht. TEK 97:
 Ved inngangsparti plasseres
 porttelefon og glassfelt markeres
 visuelt for at unngå sammenstøt
 Heis/nivåfri adgang
 Snusirkel indikerer tilgjengelighet.

GENERELT LEILIGHETER:
Snusirkel indikerer tilgjengelighet.
Dører:
Generelt henvises det til dørskjema.
Inngangsdører min. 10M

Vinduer:
Generelt henvises det til vinduskjema.
Skyvepartier har innvendig rekkverk
Vinduer som brukes som rømningsvei oppfyller minimums mål og summen.

Der utførers innvendig rekkverk ved alle skyveparier, trappereposer, hemse etc. iht. TEK10.

Våtrom:
Høydeforskjell mellom membran ved
deråpning og slukrist skal være minst
25 mm.
Fall på minst 1:50 i nedslagsfelt.
Fall på minst 1:100 i resten av
rommet.
Nedslagsfeltet for dusjen regnes å
være hele det arealet som er i
avstand på 0,8 m eller mindre fra
dusjhode eller sluk.



Emne: Bygg 1 - 06T	Gnr.: 54	Tegn. nr. 1.111 - 6	O
	Bnr.: 1060		
Utf.: RKL	Kontroll: RKL/LAB	Godkj.: AL	
	Saksnr.: 2006117	Dato: 28.05.2013	Mål: 1 : 50

≡ KRAFTVÆRK AS ≡
TVÆRSEKTJELLIG IDÉFABRIKK

SIRISKJÆR UTBYGGING AS