



 232.2 - Yttervegg, Type 2
Oppbygning som 232.1 - yttervegg, Type 1.
Fasadekledning - Type 2, By

 **232.3 - Yttervegg, Type 3**
(ved takterrasse)
Gips
3" Stender/Isolasjon
9" Stender/Isolasjon
Gu-gips
Sløyfer/LEKTer
Fasadekledning - Type 2, by

 242.1 - Innnervegg, type 1
Betong iht. ing. proj.
Stender/Isolasjon
Gips

 **242.2 - Innervegg, type 2**
Betong iht. ing. proj.

Type 1.1 - 1.3 Innervegg
Gips
Stender
Gips

Type 2.1 - 2.4 Innervegg, Bad
Gips
Stender
Gips
Flis

☐ **Type 2.5 Innervegg, Bad**
Flis
Gips
Stender
Gips
Flis

Type 3.1 - 3.7 Innervegg, Sjakt
Gips/Flis
Stender

Type 4.1 - 4.4 Innervegg, Påforings
Gips
Stender/Isolasjon

Type 5.5
Elementvegg
(Etter monteres)

 **Type 6.1 (Lydvegg)**
2x13 mm gips
70 mm stålstender
30 mm luft
70 mm stålstender
2x13 mm gips

242.5 - Innervegg
Foldevegg, glass

Himling:

257.01, Gips himling
Stender
Gips

257.02, Akustikflåte himling
Akustikkflåte

257.03, tre himling
(Samme type som tak)

261.1 - Tak

Kledning i faldretning

281.1 - Innvendig trapp i trapprom, Type 1

281.2 - Innvendig trapp i leilighet, Type 2

284.1 - Svalgang

287.1 - Rekkverk, Type 1

287.2 - Rekkverk ved trapp, Type 2

NOTE:

GENERELT TILGJENGELIGHET:
 Prosjektet er utformet og prosjektert etter gjeldende
 reguleringsbetsemmelser (Reguleringsplan for Siriskjeret felt BK9)
 og TEK 97, jfr TEK 10 § 17.2.
 Avklart og avtalt med Stavanger kommune mai 2011

GENERELLT FELLESAREAL:
 Trapperom Tr1 (følger trappeformel: 1 inntrin + 2 opptrin
 = 620 +/- 20 mm)
 Tilgjengelig utføring iht. TEK 97:
 Ved inngangsparti plasseres portellefse og glassfelt markeres
 visuelt for at unngå sammenstøt
 Heis/nivåfri adgang
 Snusirkel indikerer tilgjengelighet.


GENERELLT LEILIGHETER:
Snusirkel indikerer tilgjengelighet.
Dører:
Generelt henvises det til dørskjema.
Inngangsdører min. 10M

Vinduer:
Generelt henvises det til vinduskjema.
Skyvepartier har innvendig rekkverk
Vinduer som brukes som rømningsvei oppfyller
minimums mål og summen.

NB!

Våtrom:
Høydeforskjell mellom membran ved døråpning og slukrist skal være ' minst 25 mm.
Fall på minst 1:10 i nedslagsfelt.
Fall på minst 1:150 i resten av rommet.
Nedslagsfeltet for dusjen regnes å være hele det arealet som er i avstand på 0,8 m eller mindre fra dusihode eller sluk.

B	01.09.2015	B9 - As built	RKL
A	12.12.2014	Rev. A: Oppdatering av H0601. ALLE vinduer+skyvedører på 6+7. etg. er hevet 40 mm. Flytning av vinduer i 2. og 3. etg.	RKL
O	19.05.2014	Avlevering - detaljprosjekt B7-9	RKL
Nr	Dato	Beskrivelse	Utført av

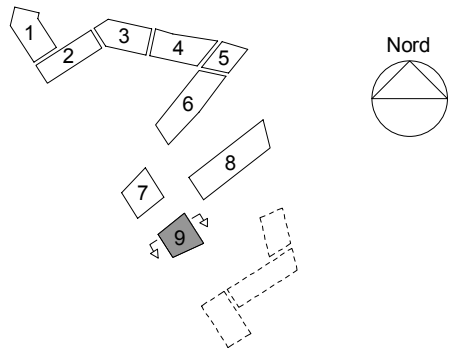

Detailprojekt

Emne: Snit Bygg 9B			Gnr.: 54	Tegn. nr. 3.109-2	B
			Bnr.: 1060		
Utf.: RKL	Kontroll: JBL	Godkj.: AL	Saksnr.: 2006117	Dato: 19.05.2014	Mål: 1 : 10

■ ARKITEKT:

KRAFTVÆRK AS
Lervigsveien 25
4014 STAVANGER
Tlf.: 930 333 39
Mail: post@kraftvark.no

☐ INGENIØR:

RIB	Dimensjon AS
RIV	GK NORGE AS
RIR	Hellevik VVS
RIE	Stavanger Installasjon AS
Brann	Sweco
Lyd	Sinus

☐ BYGHERRE:

Siriskjær Utbygging AS
c/o Kruse Smith Entreprenør AS
Vassbotnen 1,
4313 Sandnes
Postboks 8088, 4068 Stavanger
Telefon: 51 44 42 00
Telefax: 51 44 42 01
Mail: May.Elin.Sola@kruse-smith.no

SIRISKJÆR UTBYGGING AS