


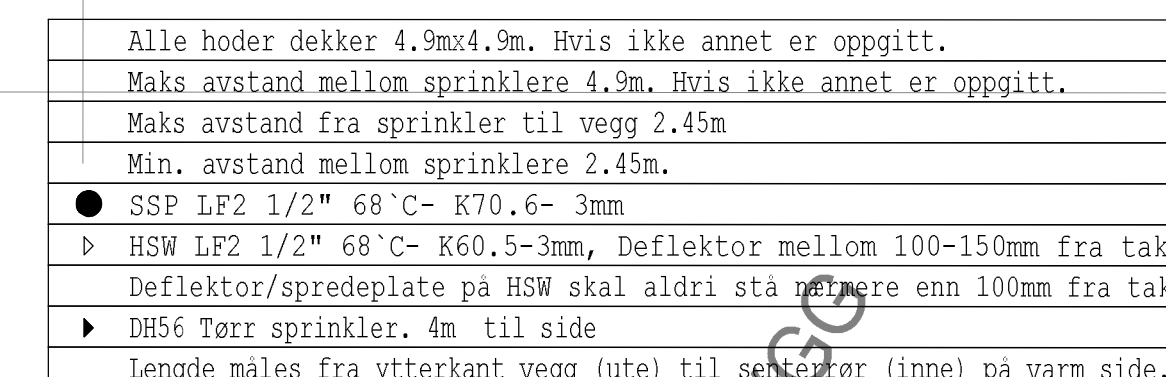

Dimensjonering:
DN50 stålør i Sjøkt.
Kobberrør i leiligheter. 28mm (1") til 1 og 2 sprinklere.
35mm (1 1/4") til sjøkt.

INSTA-900 Type 3. 4.lmm VT, og 4 sprinklere uløst.
SSP: Hoder skal stå vinkelrett på taket.
HSW: Spredeplate skal stå parallelt med tak. 100mm-150mm fra tak.
Flowswitch plasseres i tilhørende trapperom.
Plassering av stengeventil avklares.

F	Ark rev	26.08.2013	K.H.
E	Tekst	03.07.2013	K.H.
D	Sprinkler	17.06.2013	K.H.
C	Tekst	14.06.2013	K.H.
B	Størrelse konv. og RiR skap	30.01.2013	K.H.
A	Sprinkler	28.01.2013	K.H.
0	Arbeidstegning	23.01.2013	K.H.

Vannkanten B1			
SIGN: K.H.		DATO: 23.09.2012	
GODKJENT:		DATO:	
4 etasje		MALESTOKK: 1:50	FILNAVN: Vann8013 TEGN.NR.: V28-B1-400
A1		ERSTATNING FOR:	ERSTATTET AV:
HENVISNING:	BEREGNING:	INFO:	